



SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.

FUERZA AEREA 3100 – FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar
www.sihisein.com.ar

**PROTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y
CONTINUIDAD DE LAS MASAS S/RES. SRT 900/15**

Datos del establecimiento

Razón Social: XXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXX

Localidad: Rosario

Provincia: Santa Fe

C.P.: 2000

CUIT: XXXXXXXX

Datos para la medición

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Marca: XXXXXXXX, Modelo: XXXXXXXX, N° de serie: XXXXXXXX

Fecha de certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 18/12/2014, Según Certificado de Calibración N° XXXXXXXX

Fecha de Medición:
05/08/2015

Hora de Inicio:
12:00 HS

Hora de Finalización:
13:00 HS

Metodología Utilizada:
Método de Caída de Tensión según Normas IRAM 2281, Parte II última edición

Observaciones:
Se trabajaba de forma normal, al momento de la medición.

Documentación que se adjuntara a la medición

1. Croquis con la ubicación de las puestas a tierra.
2. Fotografía de la medición efectuada.
3. Copia del Certificado de Calibración.

.....
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.



SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.

FUERZA AEREA 3100 – FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar
www.sihisein.com.ar

PROTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS S/RES. SRT 900/15

Razón Social: XXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXX

Localidad: Rosario

C.P.: 2000

CUIT: XXXXXXXX
Provincia: Santa Fe

Datos de la Medición

N° DE TOMA A TIERRA	SECTOR	DESCRIPCION DE LA CONDICION DEL TERRENO AL MOMENTO DE LA MEDICION (LECHO SECO/ARCILLOSO/PARECIENTES/ ARENOSO SECO O HUMEDO/LLUVIAS RECIENTES/TURBA/LIMO/PANTANOSO/ETC.)	USO DE LA PUESTA A TIERRA (TOMA A TIERRA DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR/TOMA A TIERRA DE SEGURIDAD DE LAS MASAS/DE PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS/DE INFORMATICA/DE ILUMINACION/DE PARARRAYOS/ETC.)	ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA UTILIZADO (TT/TN-S/TN-C/TN-S-C/IT)	MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA		CONTINUIDAD DE LAS MASAS		PROTECCION QUE SE UTILIZA EN EL ESTABLECIMIENTO CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS (DISYUNTOR DIFERENCIAL "DD" / INTERRUPTOR AUTOMATICO "IA" / FUSIBLE "FUS")	EL DISPOSITIVO DE PROTECCION EMPLEADO ¿PUEDE DESCONECTARSE EN FORMA AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION PARA LOGRAR LA PROTECCION CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS?
					VALOR OBTENIDO EN OHM	CUMPLE? (SI/NO)	EL CIRCUITO DE LA PUESTA A TIERRA ES CONTINUO Y PERMANENTE (SI/NO)	EL CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA TIENE LA CAPACIDAD DE CARGA PARA CONducIR LA CORRIENTE DE FALLA Y UNA RESISTENCIA APROPIADA (SI/NO)		
1	Galpón Producción	Seco	Toma a tierra de protección de equipos.	C/TN	10,68 Ω	SI	SI	SI	DD	SI

Información adicional:

Las puestas a tierra están constituidas por jabalinas enterradas, las cuáles no se pueden establecer la profundidad, ni el largo de la misma.



SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.

FUERZA AEREA 3100 – FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar
www.sihisein.com.ar

**PROTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y
CONTINUIDAD DE LAS MASAS S/RES. SRT 900/15**

Razón Social: XXXXXXXX

CUIT: XXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXX

Localidad: Rosario

C.P.: 2000

Provincia: Santa Fe

Análisis de los datos y mejoras a realizar

Conclusiones	Recomendaciones para la adecuación a la legislación vigente
La medición cumple con lo dispuesto en la legislación vigente.	Medir como mínimo una vez al año la resistencia de la puesta a tierra.

.....
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.




SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.

FUERZA AEREA 3100 - FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar
www.sihisein.com.ar

**PROTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y
CONTINUIDAD DE LAS MASAS S/RES. SRT 900/15**

Razón Social: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXX Localidad: Rosario C.P.: 2000 Provincia: Santa Fe

Croquis de las ubicaciones de las puestas a tierra medidas

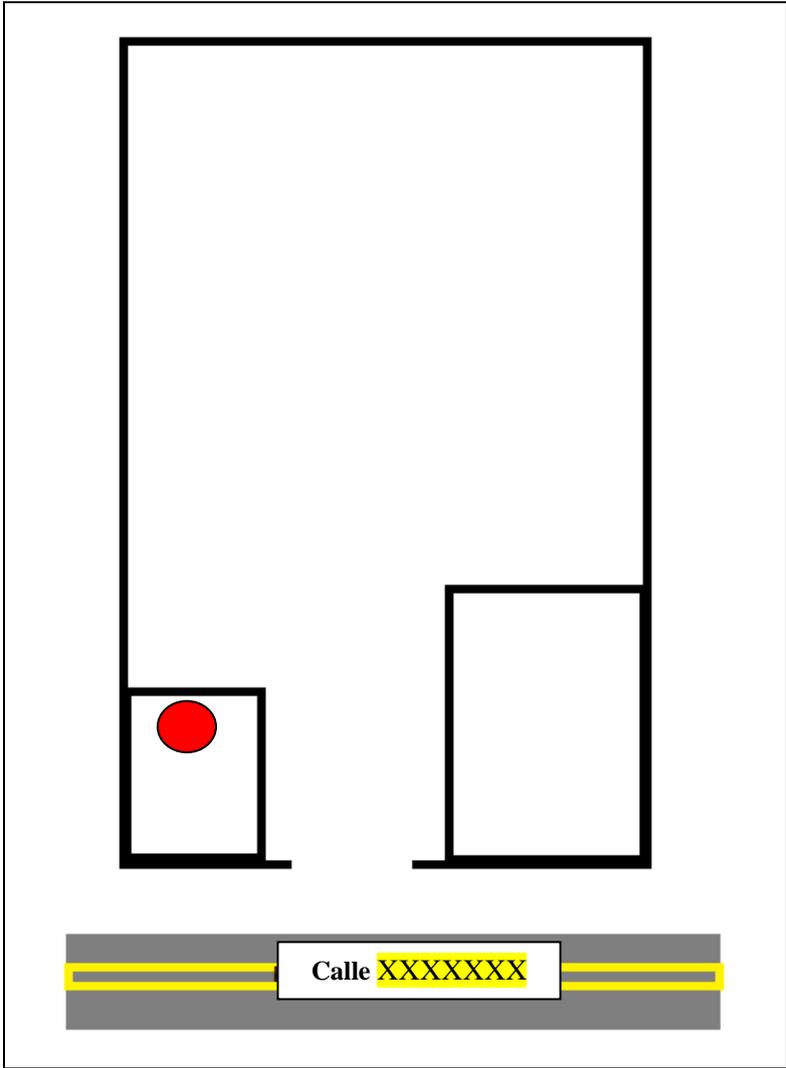

.....
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.



SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE.

FUERZA AEREA 3100 – FUNES (SF)
Tel./Fax: (0341) 4934419 / 155-408944
E-mail: sihisein@cablenet.com.ar
www.sihisein.com.ar

**PROTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y
CONTINUIDAD DE LAS MASAS S/RES. SRT 900/15**

Razón Social: XXXXXXXX CUIT: XXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXX Localidad: Rosario C.P.: 2000 Provincia: Santa Fe

Fotografías de las Mediciones

Med. 1



.....
Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.